


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

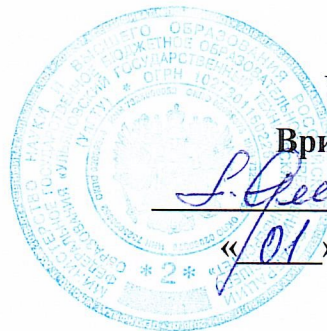

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора УлГТУ

L. Gerasimov

Л.С.Ямпольский

«01»

09

2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в кладовой УлГТУ

ИПБ 005 - 25

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования противопожарной безопасности в кладовой, размещённой в учебном (жилом) корпусе университета. В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кладовой несёт руководитель структурного подразделения (объекта), за соблюдение и исполнение мер пожарной безопасности - ответственное лицо, назначенное из числа сотрудников структурного подразделения (объекта) распоряжением проректора (декана) университета по подчинённости.

Лицо, ответственное за соблюдение мер пожарной безопасности ОБЯЗАНО:

1. Знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности соблюдать и поддерживать противопожарный режим, установленный для кладовой.
2. Знать и выполнять установленный порядок осмотра помещения в конце рабочего дня.
3. Знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими практически пользоваться.
4. В случае обнаружения пожара в кладовой действовать согласно Инструкции по мерам пожарной безопасности в УлГТУ.

Требования к объекту хранения

Помещение кладовой с наличием сгораемых материалов должно отделяться от других помещений несгораемыми стенами, перегородками, перекрытиями и оборудоваться противопожарными дверями с соответствующим пределом огнестойкости.

Хранить в кладовой материалы повышенной пожарной нагрузки и другие вещества только на металлических стеллажах и с учётом их пожароопасных свойств.

Жидкости и вещества на основе ЛВЖ и ГЖ должны храниться в исправной негорючей таре отдельно от других материалов в отдельно стоящем металлическом шкафу (сейфе) на вре-

мя проведения ремонтных работ в количествах, рассчитанных на их полное использование в течение установленного в университете срока. Пролитая на пол ЛВЖ и ГЖ должна немедленно убираться.

Ширина свободного прохода напротив дверного проёма должна быть не менее 1м, между стеллажами - не менее 0,8 м. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 м. Светильники должны быть герметичного исполнения.

Дежурное освещение в помещении кладовой, эксплуатация газовых плит и электронагревательных приборов, установка штепсельных розеток не допускается.

Электрооборудование кладовой по окончании рабочего дня должно обесточиваться, за исключением установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Выключатель, предназначенный для отключения электроснабжения кладовой, должен располагаться вне её помещения на стене из негорючих материалов.

По окончании работы должен производиться обязательный осмотр помещения кладовой согласно установленного порядка. Мусор и использованный обтирочный материал должны быть вынесены за пределы здания в специально отведённое место.

В помещении кладовой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить;
- вскрывать, ремонтировать тару и проверять её исправность;
- готовить рабочие смеси пожароопасных жидкостей и расфасовывать продукцию;
- хранить любые посторонние предметы, в том числе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- применять открытый огонь;
- производить временные сварочные и другие огнеопасные работы без оформленного установленным порядком наряда-допуска;
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский